OZNACZENIA

1. Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S 50/70 / dla KR1 wg WT-2 2010. Mieszanki mineralno - asfaltowe . Wymagania techniczne / o grubości 4 cm po zagęszczeniu.
2. Warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC 11W 50/70 / dla KR1 wg WT- 2 2010 . Mieszanki mineralno - asfaltowe . Wymagania techniczne / średnio 100kg/m2.
3. Krawężnik betonowy wibroprasowany 15 x30
4. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 5 cm
5. Ława betonowa z oporem - beton C16/20 o grubości 10 c
6. Obrzeże chodnikowe 20 x 6 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
7. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubości 3 cm i szerokości 12 cm
8. Kostka brukowa betonowa szara o grubości 6 cm
9. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubości 10 cm



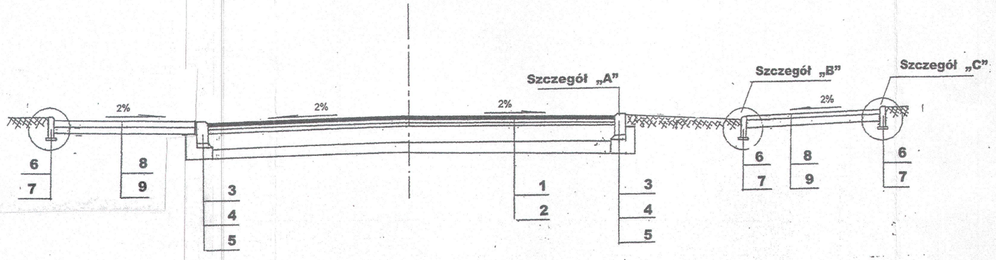

Konstrukcja jezdni na wjazdach

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3 cm
- Podbudowa z betonu klasy C 8/10 o grubości 20 cm po zagęszczeniu
- Obramowanie wjazdów – obrzeża betonowe 30 x8 na ławie z oporem z betonu C 16/10

Szczegół- „zjazd przez chodnik "

schemat

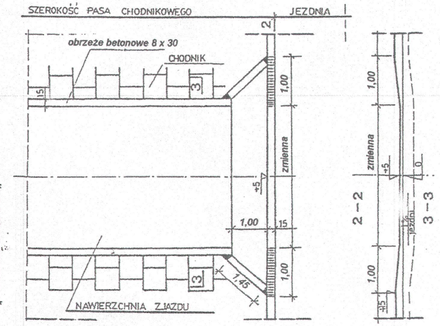

Szczegół „ A "

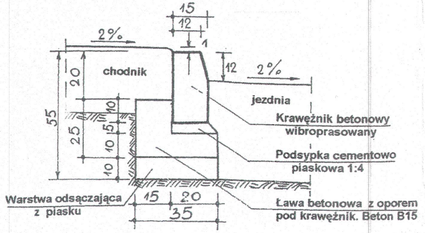

Szczegół „B"



Szczegół „C"



Inwestor	Gmina Władysławów 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43
Branża	Drogowa
Temat	„REMONT ULICY DLA ZADANIA – Modernizacja ulicy Łokietka we Władysławowie
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ NORMALNY 1:50
Projektował	Bożena Woźniak upraw. projektowe nr GP 7342/167/94
Data opracowania	lipiec 2014 r.

BOŻENA WOŹNIAK
projektowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg i typowych mostów
upr. projektowe nr GP 7342/167/94
upr. budowlane nr WZDP 53/72